



전원 결선도

① 삼상 3선식 380V, 220V [제어전원 분리설치]

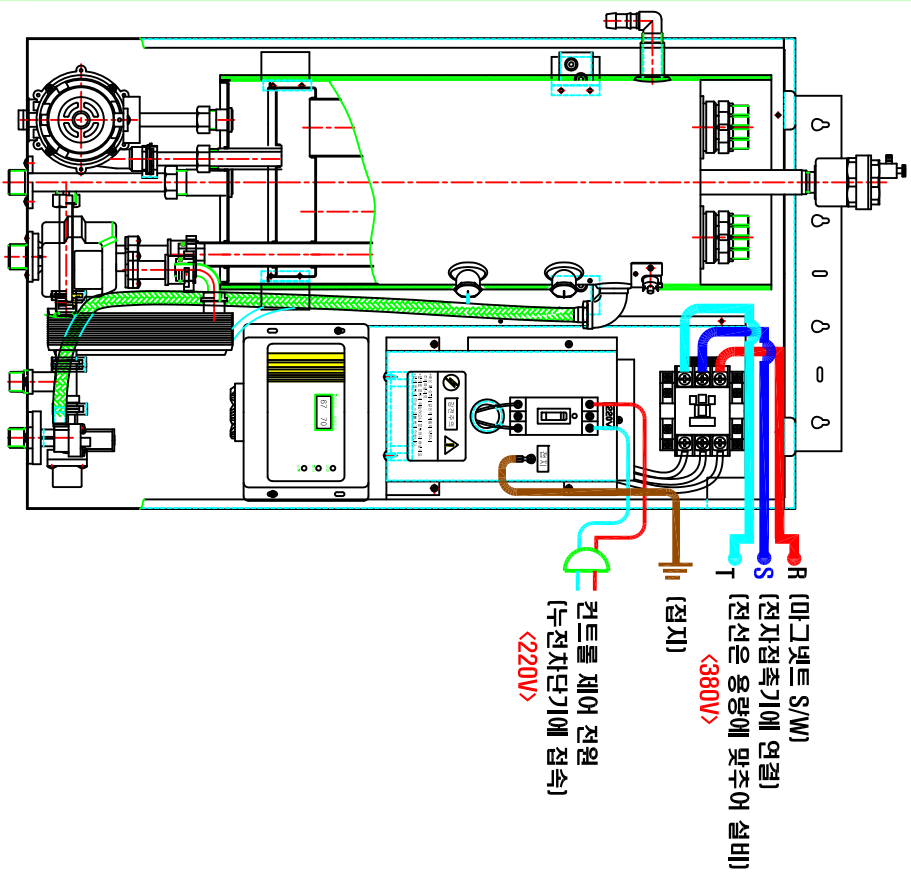

② 삼상 4선식 380V, 220V [제어전원 설치]

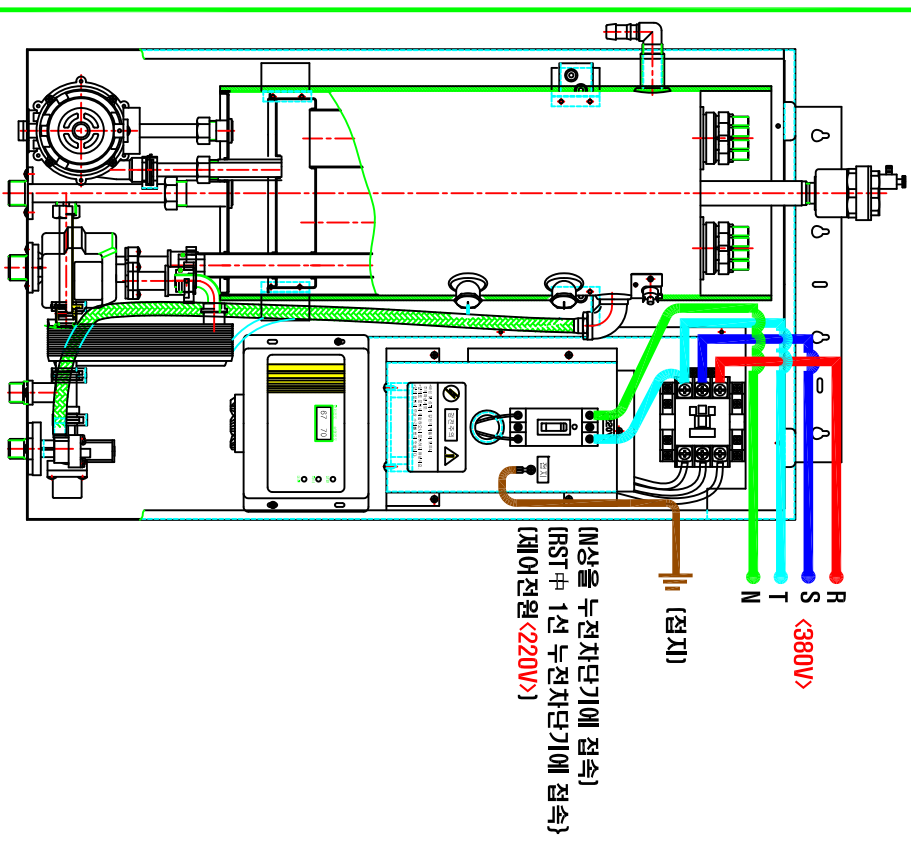

※ 주의 ※

★ 출하 검사로 인하여 소량의 물이 남아 있을 수 있으므로 동절기에는 결빙 현상 때문에
순환 펌프 작동이 안될 수 있으니 작동 여부를 꼭 확인하십시오!!
[순환펌프 미작동시 히터가 불량할 수 있습니다.]